


“ ”

“

"

HXGN15A-12

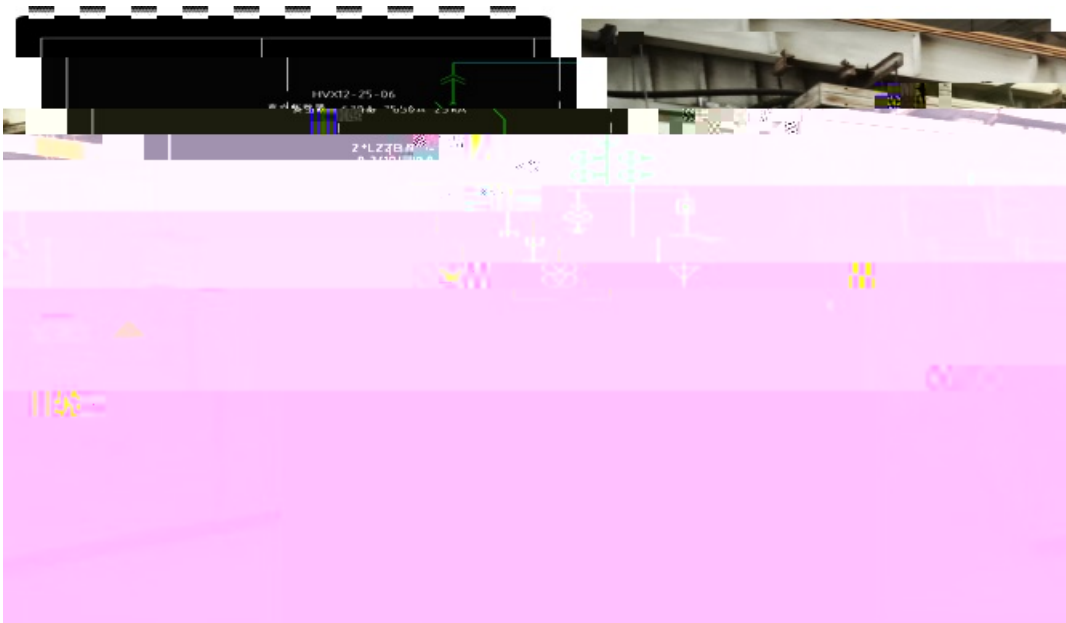

ZRYJV22-8.7/10kV- (3X150)

[illegible]

2#



3

1000KVA

4

105 “ 2.1

”

三、施工范围及要求:

本工程为交钥匙工程,设备、安装、电气试验、参数调整以及后期验收所需资料文件等的报价均含在内。

1、厂区 10KV 线路要求

1.1 高压电缆型号为 ZRY-YJV22-8.5/15KV-3×150, ZRY-YJV22-8.5/15KV-3×95、ZRY-YJV22-8.5/15KV-3×70, 电缆为铜芯材质。

1.2 敷设高压外线电缆时,如有破损,电缆井盖采用成品铸铁盖板。

2、变电所

2.1 采购范围 (以设计院的图纸为准) 系列 (上墙)、安全操作警示牌等部分未列出的所有配套设施均包含在本次采购范围内。

4

0551-66061470

2026 4 27